



ВНИМАНИЕ!  
ЕСЛИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАБЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РДК612-6080  
БЫЛ ПРИМЕНЕН ПРОВОД ПВС 3 x 0.75, ТО ВМЕСТО ЧЕРНОЙ  
ЖИЛЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЖИЛА ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА.

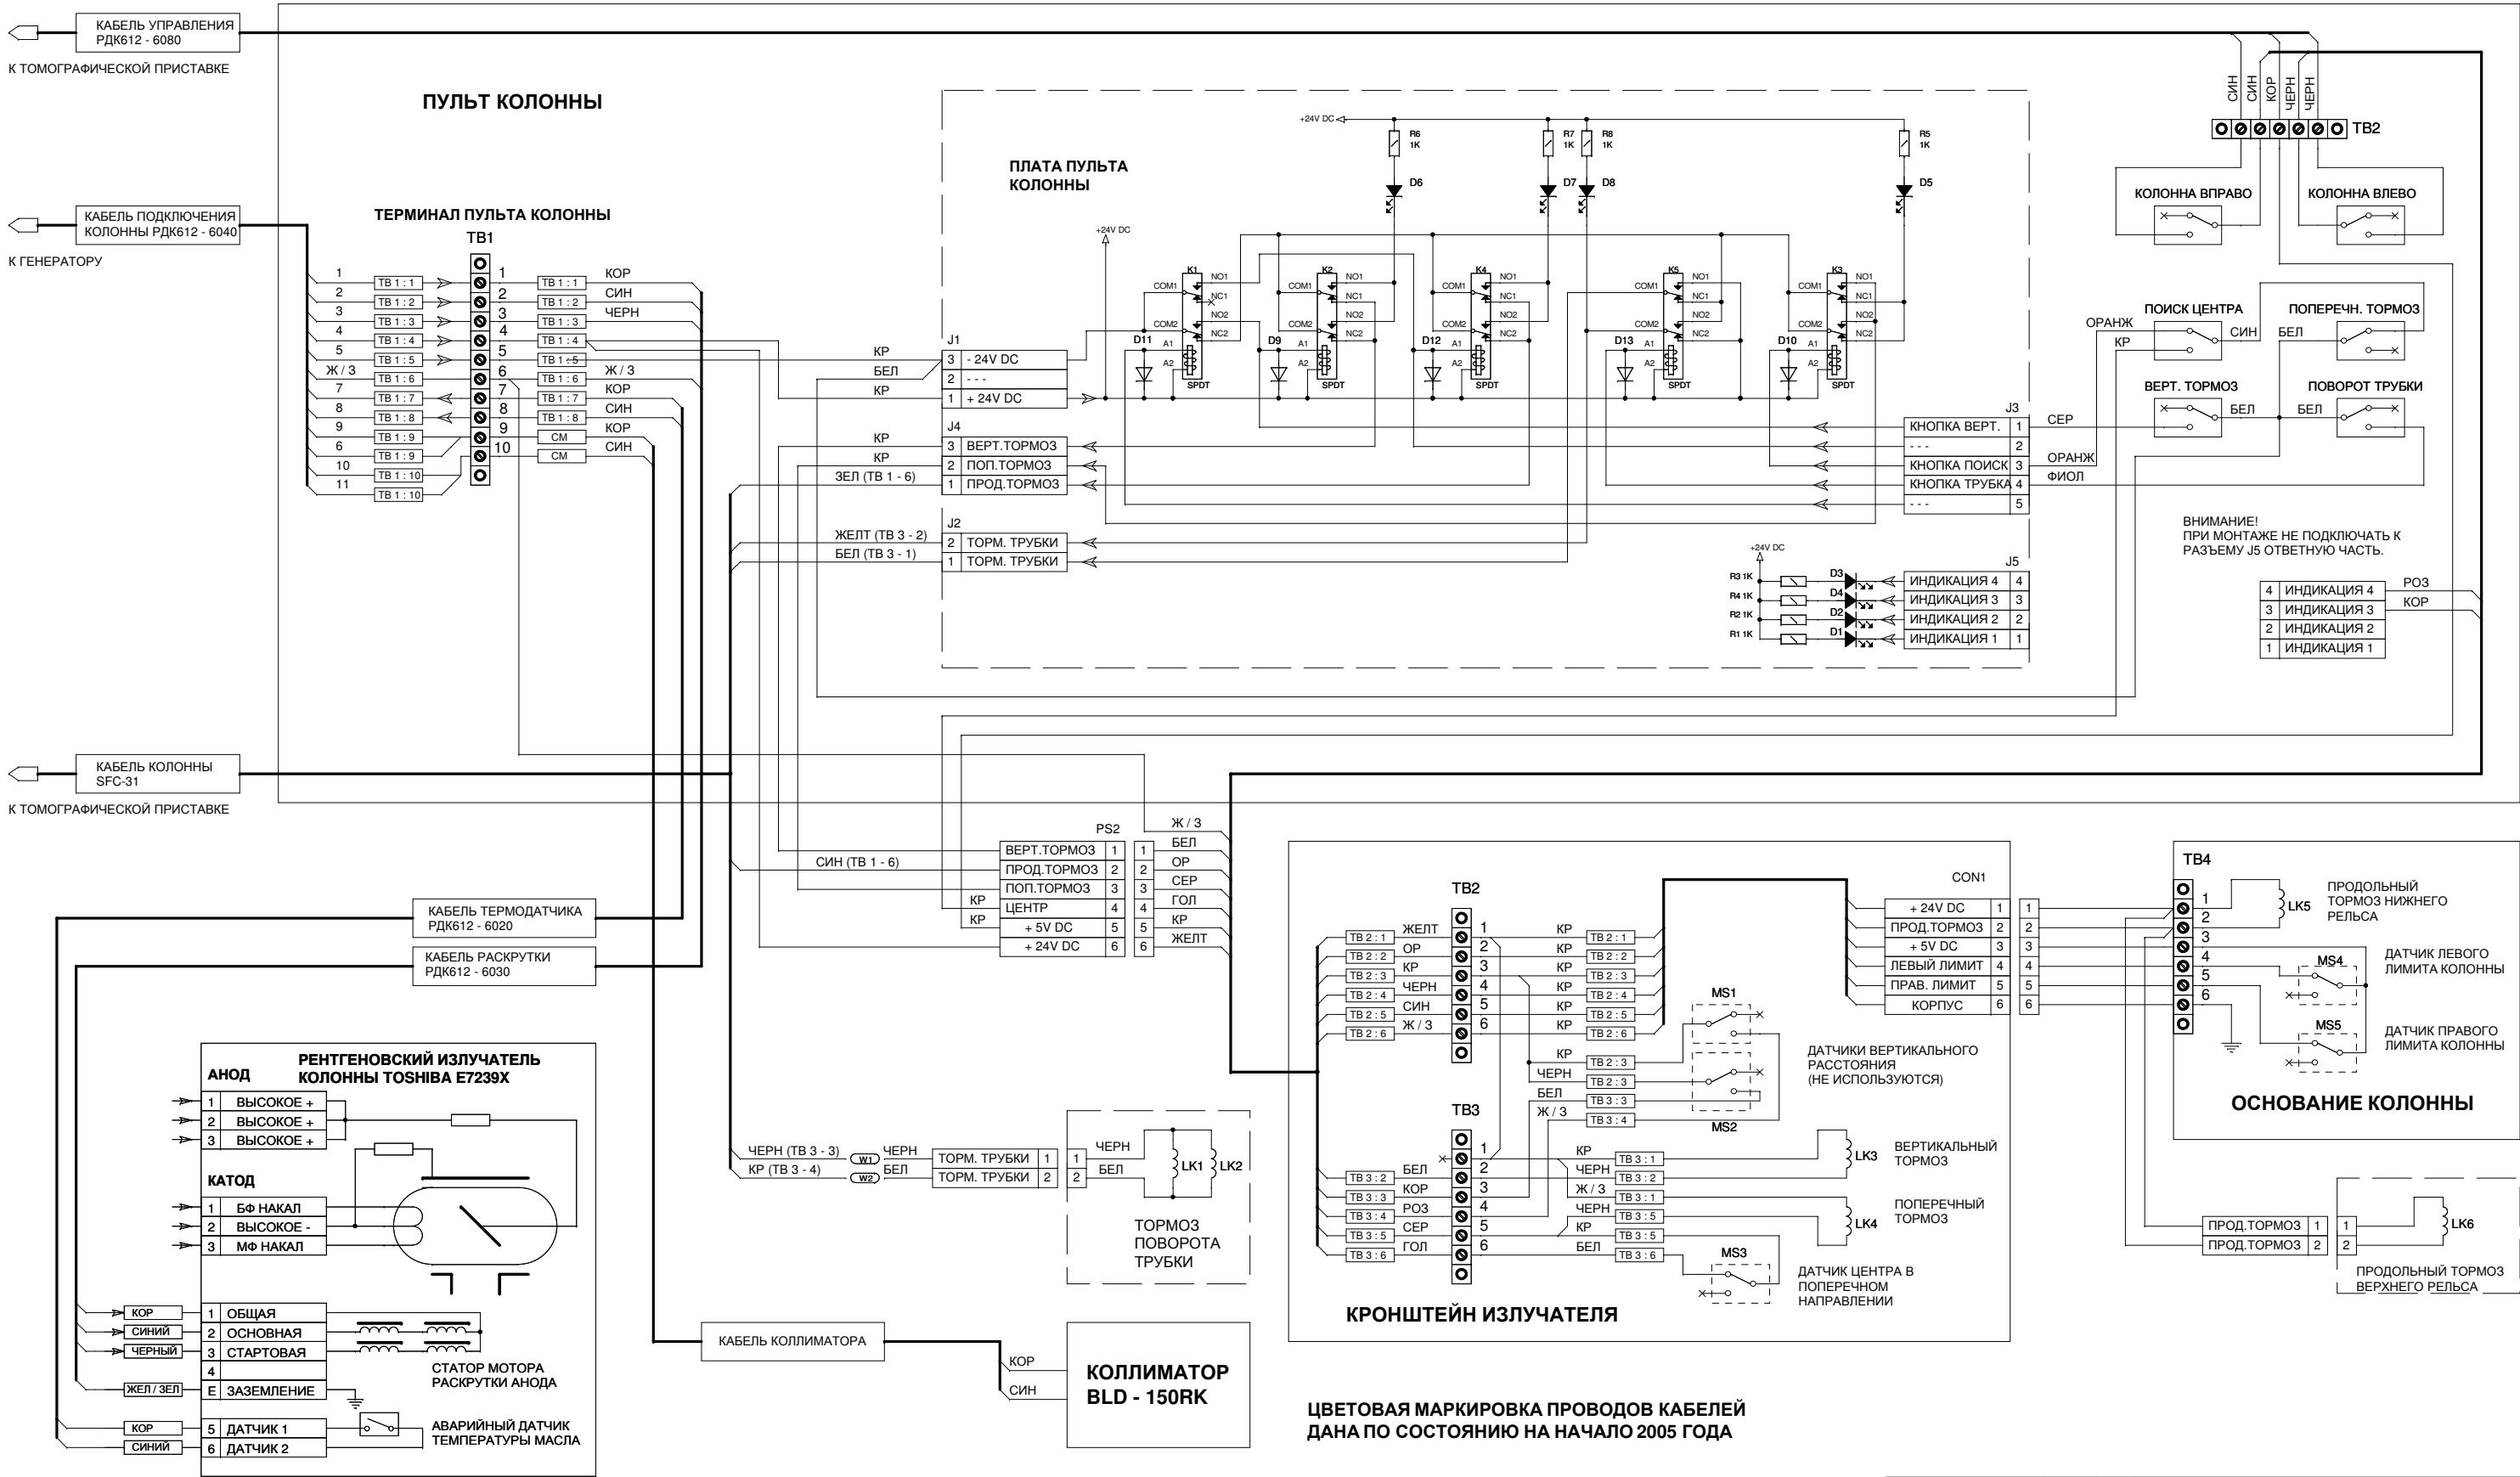

					Внутренняя коммутация			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колонна излучателя Listem SFC-31			
Разраб.		Клименко		апр. 05				
Проверил					Лит.		Масса	Масштаб
Т.контр.								
Вед.контр.					Лист 1		Листов 1	
Н.контр.								
Утвердил		Вейт						
					Документ содержит информацию, являющуюся собственностью НИИП "ЭЛЕКТРОН". Любое копирование, разглашение или использование без письменного разрешения НИИП "ЭЛЕКТРОН" ЗАПРЕЩЕНО			